


3001-15-011271



Wolsztyn 6 października 2015 r.

**KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w WOLSZTYNIE**  
64-200 Wolsztyn, ul. Wschowska 17

PZ. 5580.08.2015

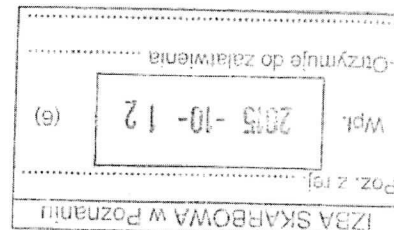

## UPOWAŻNIENIE

**DO PRZEPROWADZENIA CZYNNOŚCI KONTROLNO - ROZPOZNAWCZYCH  
W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

Na podstawie art. 79 ust.1 ustawy o swobodzie gospodarczej (J.t.: Dz. U. z 2013 r. nr 0, poz. 672 z zm.) oraz art. 23 ust. 1, ust. 2, ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (J. t.: Dz. U. z 2013r. poz. 1340 z późniejszymi zmianami)

### **upoważniam**

kpt. Szymona Czachnowskiego st. specjalistę w samodzielnym stanowisku ds. kontrolno rozpoznawczych i bhp Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie posiadającego legitymację służbową nr 1/2012, wydaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie

### **do przeprowadzenia**

**w dniu 15 października 2015 r.**  
(od godziny 10<sup>00</sup> – 14<sup>00</sup>)

### **czynności kontrolno - rozpoznawczych, w zakresie\*:**

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- 2) oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym,

### **w URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE**

ul. Dworcowa 15  
64-200 Wolsztyn

Przewidywany termin zakończenia czynności kontrolno rozpoznawczych  
16 października 2015 r.

**- VERTE-**

**Otrzymuje:**

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu  
Pl. Cyryla Ratajskiego 5  
61-726 Poznań

**Do wiadomości**

1. URZĄD SKARBOWY W WOLSZTYNIE  
ul. Dworcowa 15  
64-200 Wolsztyn

2. PZ a/a

**Wydający upoważnienie:**

KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ  
w WOLSZTYNIE, woj. wielkopolskie

*ml. bryg. mgr inż. Rafał Kociemba*

**POUCZENIE**

Stosownie do art. 23 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej:

1. Czynności kontrolno rozpoznawcze przeprowadza się w celu rozpoznawania zagrożeń, realizacji nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych oraz przygotowania do działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej
2. Kontrolowany jest obowiązany umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych, a w tym:
  - udzielić niezbędnych informacji i wyjaśnień w sprawach objętych zakresem tych czynności oraz wyrazić zgodę na sporządzenie dokumentacji fotograficznej,
  - umożliwić dostęp do obiektów, urządzeń i innych składników majątkowych, w stosunku do których mają być przeprowadzone czynności,
  - zapewnić wgląd w dokumentację i prowadzone ewidencje objęte zakresem czynności,
  - umożliwić sporządzenie kopii niezbędnych dokumentów,
  - zapewnić warunki do pracy, w tym, w miarę możliwości, samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów,
  - udostępnić środki łączności i inne konieczne środki techniczne, jakimi dysponuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzania czynności.
3. Kontrolujący ma prawo wstępu do wszystkich obiektów i pomieszczeń, chyba że stanowią one część mieszkalną lub ich właścicielami albo zarządzającymi są:
  - komórki lub jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowane, Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu lub Straż Graniczna,
  - obce misje dyplomatyczne, urzędy konsularne albo inne instytucje międzynarodowe korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych.
4. Kontrolujący podlega obowiązującym w obiektach i pomieszczeniach kontrolowanego przepisom o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie przeciwpożarowej. Kontrolujący nie podlega przeszukaniu przewidzianemu w regulaminie ochrony obiektów i pomieszczeń kontrolowanego.

W wymienionym terminie kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności. W sytuacji braku kontrolowanego lub osób przez niego wyznaczonych do uczestniczenia w czynnościach kontrolno-rozpoznawczych sytuacja ta zostanie odczytana jako działania zmierzające do uniemożliwienia lub utrudniania czynności kontrolno rozpoznawczych. Tym samym na podstawie art. 82a § 3 Kodeksu wykroczeń zostanie skierowany wniosek o ukaranie do właściwego terenowo Sądu Rejonowego.




**KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
w Wolsztynie woj. Wielkopolskie**

Wolsztyn dnia 15-10-2015

413  
①  
K

PZ.5585.08.1.2015

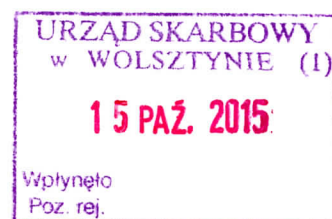

**PROTOKÓŁ  
z ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych  
w zakresie ochrony przeciwpożarowej**

Na podstawie art. 23 ust.1,2,3, ust. 13, ust. 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz.U. z 31 lipca 2013r. poz.1340) oraz § 2 ust.1, § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 nr 225, poz. 1934) **kpt. inż. Szymon Czachnowski st. specjalista** Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie w dniu 15-10-2015 na podstawie doręczonego upoważnienia wydanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie przeprowadził w Urzędzie Skarbowym w Wolsztynie ul Dworcowa 15 czynności kontrolno-rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej polegające w szczególności na:

**- kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych**

Kontrolę przeprowadzono w obecności. Osoba posiadająca upoważnienie podpisane przez Pana v-ce dyrektora Pana Macieja Młodzikowskiego. Małgorzata Domżańska kierownik samodzielnego referatu BHP w Poznaniu Dariusz Łosoś st. spec. BHP w Poznaniu.

Kontrolą objęto następujące obiekty: Budynek Urzędu Skarbowego Wolsztyn ul Dworcowa 15

**W toku czynności kontrolno rozpoznawczych ustalono co następuje:** (w tym następujące nieprawidłowości)

**Właścicielem i zarządzającym obiektem jest:** Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu.

**CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO.**

1. W obiekcie prowadzona jest obsługa administracyjna podatników. Zatrudnionych 56 osób.
2. Parametry użytkowe z książki obiektu z Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: Budynek niski o konstrukcji murowanej. Podpiwniczony tylko w części z kotłownią. Wys. 11,8 pow. użytkowa 1346,9 m<sup>2</sup> kubatura 6969 m<sup>3</sup> rok przebudowy 1995. Budynek wolnostojący. W odległości do 8 m brak innych obiektów.
3. Wymagana klasa odporności pożarowej budynku "C" . Cały budynek stanowi jedną strefę pożarową. Pomieszczeniami wydzielonymi są. Garaż , magazyn egzekucji Drzwi EI 30 oraz Kotłownia wejście od zewnątrz budynku drzwi bezklasowe, przejścia instalacyjne zabezpieczone przepustami HILTI.
4. Kategoria zagrożenia ludzi ZL III.
5. Charakterystyka zagrożenia wybuchem. Nie występuje.
6. Instalacje użytkowe badania przeglądy:
  - Elektryczna, odgromowa przedłożono protokół z przeglądu. Sprawność instalacji

potwierdził protokołem z dnia 22-12-2014 Pan Adam Stachowiak. BEZ UWAG.

- Gazowa, grzewcza. Budynek ogrzewany jest z kotłowni gazowej dwoma piecami na gaz metan dwoma piecami o mocy 46 i 83 kW. przedłożono protokół z przeglądu. Szczelność instalacji potwierdził protokołem z dnia 09-09-2015 Pan Lorenz Jakub. BEZ UWAG.
- Wentylacyjna przewody kominowe. Przedłożono protokół z przeglądu. Sprawność instalacji potwierdził protokołem z dnia 09-2015 Pan Henryk Kmiecik. BEZ UWAG.

#### **WARUNKI EWAKUACJI, ELEMENTY WYKOŃCZENIA WNĘTRZ I WYPOSAŻENIA STAŁEGO.**

1. Wyjścia ewakuacyjne z obiektu na zewnątrz 2 wyjścia. Szerokość 0,9 m.
2. Przejścia ewakuacyjne parametry w normie.
3. Dojścia ewakuacyjne parametry w normie.
4. Klatki schodowe otwarte konstrukcja żelbetowa. Parametry zgodne z wymaganiami.
5. Oznakowanie dróg ewakuacyjnych. Prawidłowe.
6. Elementy wyposażenia wnętrza i wyposażenia stałego. Nie zauważono palnych okładzin i wystroju wnętrza.
7. W budynku jedynym pomieszczeniem z zwiększoną ilości ludzi jest sala szkoleń ilość miejsc 38.

#### **URZĄDZENIA PRZECIWOŻAROWE SPRAWDZANIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH.**

1. **Przeciwożarowy wyłącznik prądu.** Znajduje się na frontowej elewacji budynku po prawej stronie. Sprawność instalacji potwierdził protokołem z dnia 22-12-2014 Pan Adam Stachowiak.
2. Urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Nie występuje nie wymagany.
3. Drzwi przeciwpożarowe EI 30 dla pomieszczenia Garażu wewnątrz budynku i Magazyn egzekucji.
4. Systemy sygnalizacji pożarowej. Budynek wyposażony jest SAP W każdym pomieszczeniu jest czujka podłączona do centrali POLON ALFA znajdującej się na parterze budynku. Przedłożono protokół z konserwacji systemu. Sprawność potwierdził dnia 19-06-2015 Pan Adrian Dopierała i Karol Kiciński.
5. Kotłownia wyposażona w piece o łącznej mocy > 60 kW. W kotłowni brak urządzenia sygnalizacyjno odcinającego.
6. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. W obiekcie w części starszej znajdują się 2 hydranty DN 25 z węzłem płaskim z dwoma węzłami data przeglądu węży 08-2016 Przedłożono badania wydajności hydrantu. Sprawność i wymaganą wydajność potwierdził Pan Henryk.

#### **PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZO-GAŚNICZYCH.**

1. Drogi pożarowe do obiektu z ul Dworcowej utwardzona.
2. Przeciwożarowe zaopatrzenia wodne stanowi sieć hydrantowa miejska najbliższy hydrant około 60 m od obiektu.
3. Gaśnice przenośne przewoźne ilość rozmieszczenie, prawidłowe. Konserwacja do 08-2016, oznakowanie miejsc prawidłowe.
4. Główne wyłączniki instalacyjne oznakowane prawidłowo.
5. Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Pracownicy zapoznani przedłożono wybiórczo Pani Ewa Kotlarska szkolenie przeprowadzone 02-08-2013.

6. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami zastosowano sankcje karne w postaci upomnienia.

Na punkcie 9 protokół zakończono

Na tym protokół zakończono, informując kontrolowanego o przysługującym mu prawie wniesienia do niego umotywowanych zastrzeżeń.

Protokół spisano na 3 stronach w 2 jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano **BEZ ZASTRZEŻEŃ - -Z ZASTRZEŻENIAMI**

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK REFERATU

Małgorzata Domagała

.....  
(podpis i pieczęć kontrolowanego)

URZĄD SKARBOWY  
64-200 WOLSZTYN  
ul. Dworcowa 15  
tel. (068) 384-20-41

.....  
(pieczęć kontrolowanej jednostki)

STARSZY SPECJALISTA  
ds. kontrolno - rozpoznawczych  
Państwowej Straży Pożarnej  
w Wolsztynie

*Szymon Czachnowski*  
kpt. inż. Szymon Czachnowski

.....  
(podpis osoby kontrolującego)